旧製品・保守用 販売終了製品の資料です。新規設計・施工には最新の資料をご使用ください。

PASSIV ENERGIE
住宅用熱交換換気システム

レーダーセンサー内蔵タイプ
天井換気扇

AUX



「AUX FAN　FILTER」

施工要領書

大切に保存してください。

商品番号:SK0101-A96010-014-0031

① 安全のために必ずお守りください



- 取り付けを行う前に必ずこちらの施工要領書をお読みください。
- 安全ルールを守って取り付けをしてください。
- 取り付けの際、電源スイッチを切ってください。
- スプレーをかけないでください。故障の原因になります。
- 取り付けは、電気工事士が行ってください。

※納品後、付属部品（同梱品）を確認してください。また、商品の納品時に生じた傷の有無を確認してください。到着後1週間以降の返品・交換には応じかねます。

※不適切な取り付け、もしくは用途と異なる使用を行った場合の物的・人的損害については、当社は責任を負いかね、保証請求は無効となります。

② 商品内容の確認お願いします。

梱包部品と部材

レーダーセンサー内蔵タイプ天井換気扇	ダクトアダプター	グリル（カバー）
		


必要に応じてご用意していただく道具・物

・ ダクトテープ ・ ビニールテープ ・ メジャー ・ ケーブルのコネクター	・ プライヤー ・ ハサミ ・ ゴーグル ・ 電動ドリル	・ ビス５個 ・ ドライバー

②　天井換気扇の施工方法

1. 電源を落としてください。必要な道具・商品パーツを用意して下さ

2 ．天井に、21cmx21cmの穴をあけてください。

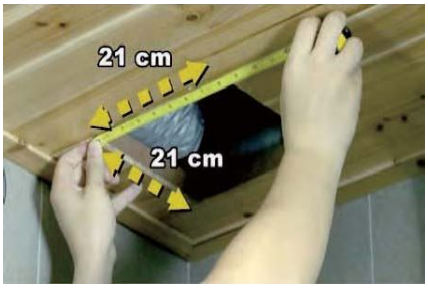


3 ．ダクトアダプターとフレキシブル管を
テープで接続してください。




4 ．ダクトアダプターを穴に入れて、ビスで固定してください。



5 ．ケーブルを接続してください。

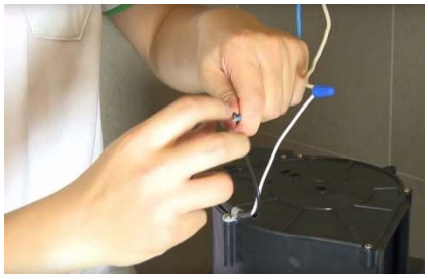

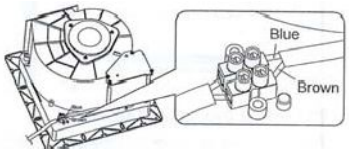



6 ．ファンをダクトアダプターと接続し、挿入してください。




7 ．ビスでファンを 固定してください。



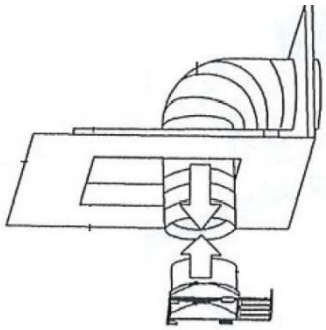

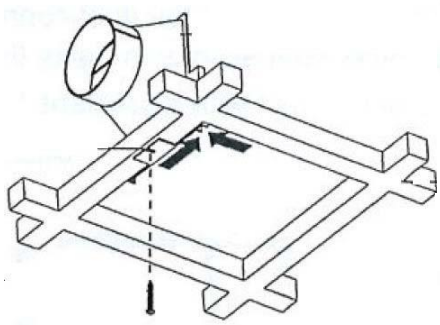

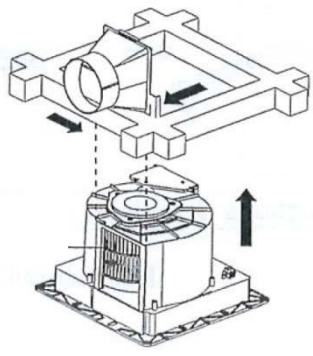



8. 換気グリル（カバー）を付けてください。スプリングを挟んで、挿入してください。





9. 施工完了です。

③ 第三種天井換気扇　仕様書

SK0101-B18050-120-0004　センサー付

電圧	100V-240VAC / 50Hz-60Hz
消費電力	4.5W
風量	120m^3/h
静圧	70Pa
ノイズ	29dB(A) @1m
重量	1.7kg
防水仕様	有 （レベルIPX2)

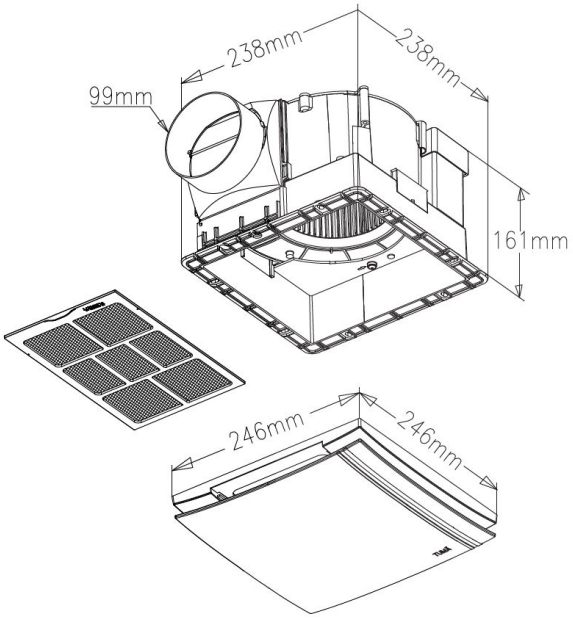

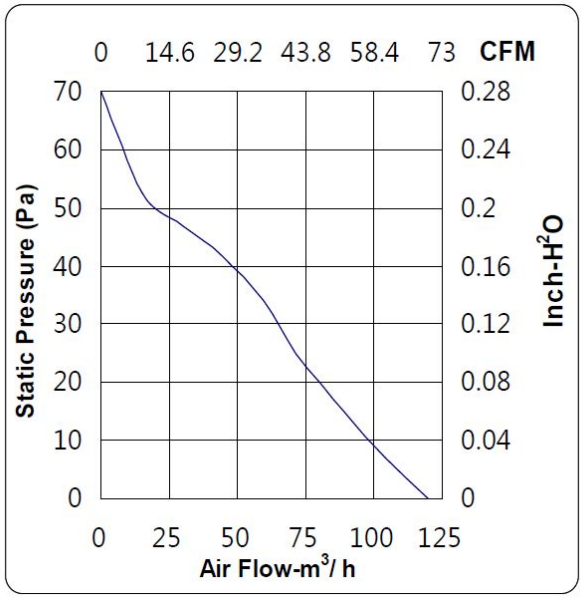

PASSIV ENERGIE
住宅用熱交換換気システム

Passiv Energie株式会社

〒140-0001　東京都品川区北品川3-6-13

電話　03-6433-2831
ファックス　03-6369-3426
メール　sekkei@passiv-energie.jp
ホームページ　passiv-energie.jp

2026年11月 社名・連絡先・品番表記を変更（内容は 2019年5月版のまま）